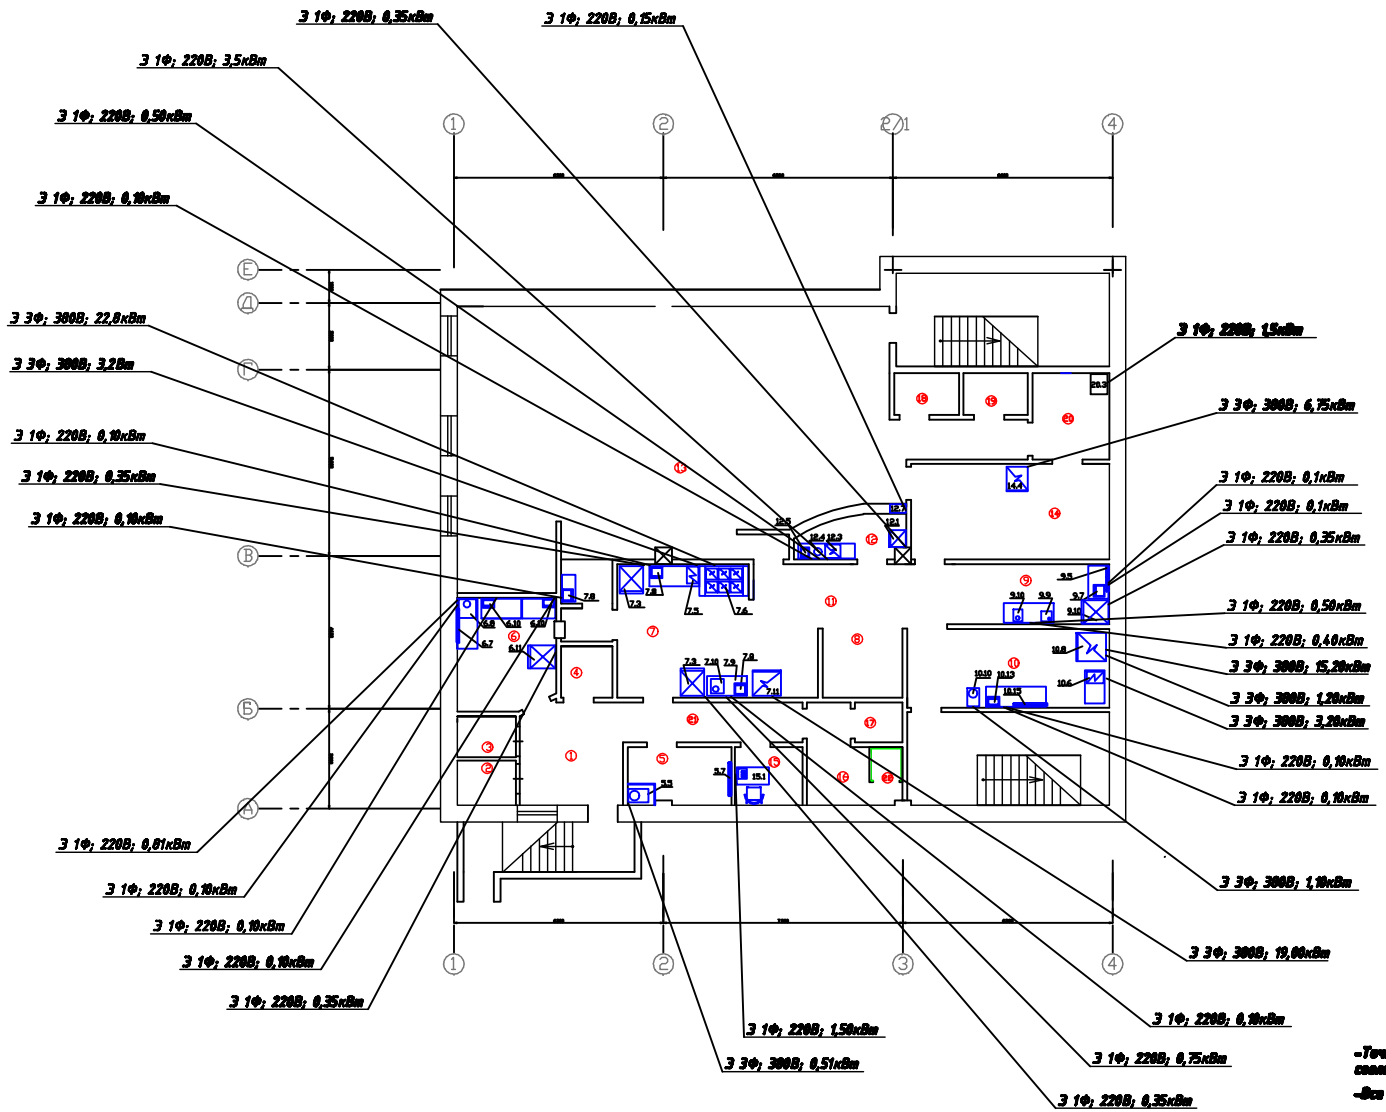

Примечание:

-Точки подключения электроэнергии показаны к оборудованию, согласно спецификации.

-Все размеры даны 8 мм от чистого пола и стен.

Условные обозначения:

-З 1Ф; 220В - h-1300мм, одноразовые.

-ШР - штепсельный разъем на 1 фазу, h=1300мм.

-З 3Ф; 380В - h-1300мм, штепсельный разъем.

-Ф - фазность шока.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП					
ГАП					
Н.контроль					

К - ЭС

План предприятия с размещением точек подвода электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
РП		

Согласовано

Взам. инв. N

Инв.N подл